LEGENDA

- Q–SC — QUADRO ELETTRICO SUB–CONTATORE PER NUOVA ALA CIMITERO (DI PROGETTO) ENTRO APPOSITA CASSETTA VTR A PARETE STAGNA IP55
- Q–E — QUADRO ELETTRICO NUOVA ALA DEL CIMITERO (DI PROGETTO)
- PUNTO ALIMENT. BOYLER ELET. COMPLETO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 2x10A 250V IN ESECUZIONE DA INCASSO IP44 E USCITA PASSACAVO
- DISPERSORE A PICCHETTO 50x5x2000 mm ACC. ZINCATO A CALDO
- LED — CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO CON LAMPADE A LED TIPO "BOX PALPEBRA ASIMMETRICA" DA 8 W (480 LUMEN) – STAGNO IP 65
- PREDISPOSIZIONE PER PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. PER CAPPELLA PRIVATA COSTITUITO DA TUBO INTERRATO PVC CORRUGATO (SERIE PESANTE) Ø 32 mm E SCATOLA TERMINALE AD INCASSO
- CORPO ILLUMINANTE PER LUCE DIRETTA A FORMA CIRCOLARE Ø 270 mm DA 11 W Dulux IN ALLUMINIO ANODIZZATO COLOR BRONZO – IP54 – CLASSE I D'ISOLAMENTO (SYNCRO P)
- PLAFONIERA CON LAMPADA FLUORESCENTE, CORPO IN RESINA AUTOESTINGUENTE COPPA IN POLICARBONATO DA 1x36 W, A PLAFONE, IP55, CLASSE 2^
- NUOVO POZZETTO CLS 40x40x60 cm CHIUSINO GHISA O PAVIMENTABILE CON EVENTUALI GIUNTI ELETTRICI IP68 MULTIPOLARI (OVE PREVISTI)
- NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO PEHD Øest 110 mm CON ESTRADOSSO SUPERIORE A 70 cm DI PROFONDITA'
- NUOVO CAVIDOTTO INTERRATO PEHD Øest 110 mm CON ESTRADOSSO SUPERIORE A 100 cm DI PROFONDITA'
- CAVIDOTTO INTERRATO PEHD Øest 63 mm CON ESTRADOSSO SUPERIORE A 70 cm DI PROFONDITA'
- TUBAZIONE PVC CORRUGATO PESANTE INGLOBATO NEL GETTO DI CLS O SOTTO INTONACO A PARETE/SOFFITTO Ø 20–25–32 mm
- C — PULSANTE DI ANNULLAMENTO CHIAMATA N.A. 10 A; 250 V; IN ESECUZIONE DA INCASSO
- C — PLULSANTE A TIRANTE TIPO N.A. 10 A; 250 V; IN ESECUZIONE DA INCASSO
- C — SEGNALAZIONE DI CHIAMATA OTTICO/ACUSTICA (WC DISABILI)
- PRESA 2P+T 10 A; 250 V; CON ALVEOLI SCHERMATI 2.1, CON COPERCHIO IN ESECUZIONE DA INCASSO GRADO DI PROTEZIONE IP55
- L.S. — CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA TIPO 24W – 1h – IP65
- COMANDO LUCE AD INTERRUTTORE LUMINOSO STAGNO
- RDT — RIVELATORE PRESENZA PERSONE PER COMANDO ACCENSIONE LUCI – A DOPPIA TECNOLOGIA CON EVENTUALI GIUNTI ELETTRICI IP68 MULTIPOLARI (OVE PREVISTI)
- M — PUNTO DI ALIMENTAZIONE 230 V PER UNICA ANTA CANCELLO ELETTRIFICATO (COMPLETO DI BRACCIO ELETTRIFICATO)
- M — PUNTO DI COMANDO DI APERTURA D'EMERGENZA DELL'ANTA DEL CANCELLO ELETTRIFICATO
- M — FOTOCELLULA CANCELLO ELETTRIFICATO
- M — SIRENA AVVERTIMENTO TERMINE ORARIO DI APERTURA (CON ATTIVAZIONE A 15, 10 E 5 MINUTI PRIMA DELL'ORARIO STABILITO)
- M — LAMPEGGIATORE PER CANCELLO ELETTRIFICATO
- IP44 — PRESA CEE IP65 PALAZZOLI TAIS 2P+T/16 A – 230 V CON INT. DI BLOCCO E FUSIBILI
- PREDISPOSZIONE PUNTO PRESA DI CORRENTE STAGNA COSTITUITA DA TUBAZIONE CORRUGATA AD INCASSO PVC Ø 25÷32 mm E DA CASSETTA PORTAFRUTTI AD INCASSO TERMINALE
- L.S. — PREDISPOSIZIONE PUNTO LUCE PER CORPO ILLUMINANTE DI SICUREZZA TIPO 24W, COSTITUITO TUBAZIONE CORRUGATA AD INCASSO PVC Ø 25 mm
- PREDISPOSIZIONE PUNTO COMANDO LUCE STAGNO COSTITUITO DA TUBAZIONE CORRUGATA AD INCASSO PVC Ø 25÷32 mm, DA CASSETTA PORTAFRUTTI AD INCASSO TERMINALE
- PREDISPOSIZIONE DI PUNTO LUCE PER CORPO ILLUMINANTE CIRCOLARE Ø 270 mm COSTITUITO DA TUBAZIONE CORRUGATA AD INCASSO PVC Ø 25 mm, CASETTA TERMINALE AD INCASSO E QUOTA PARTE DI TUBAZIONI E CASSETTE DORSALI
- PREDISPOSIZIONE DI PUNTO DI ALIMENTAZIONE PER PLAFONIERA A SOFFITTO COSTITUITO DA TUBAZIONE CORRUGATA AD INCASSO PVC Ø 25 mm
- PREDISPOSIZIONE PUNTO ALIMENTAZIONE BOYLER ELETTRICO COSTITUITO DA TUBAZIONE CORRUGATA INCASSATA PVC Ø2 25÷32 mm E DA CASSETTA PORTAFRUTTI AD INCASSO TERMINALE
- CIMITERO ESISTENTE

PIANTA CAVIDOTTI E IMP. DI TERRA

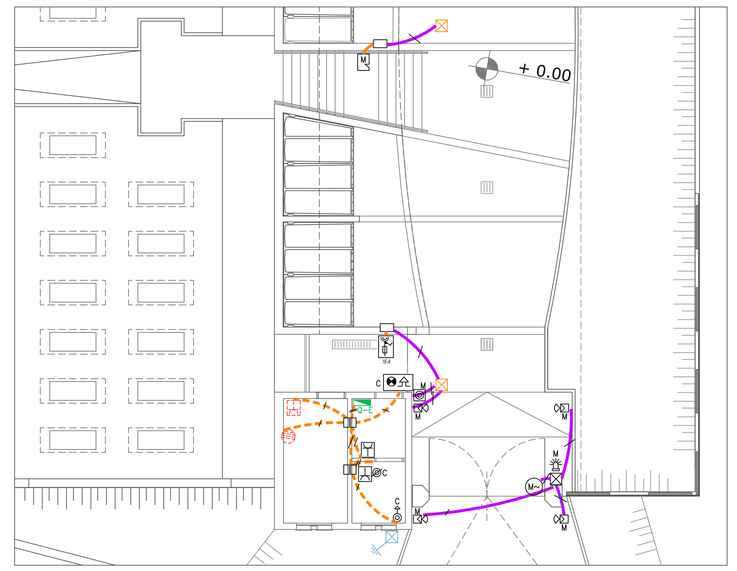

PIANTA F.M. – SPECIALI

PIANTA ILLUMINAZIONE

COMUNE DI STRA
Provincia di Venezia

Committente
Comune di STRA
Provincia di Venezia

Progetto esecutivo – CUP: H47H13001850004

Ampliamento e riorganizzazione funzionale del cimitero comunale di Paluello di Stra (VE)

data 28104T14

scala 1 : 1 7 0 0

Oggetto *IMPIANTO ELETTRICO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE*

serie e n. tavola
IMPIANTI ELETTRICI
tavola 01 E

Nome file *12001_PEESE_Tav 1 – 2 SdP – 1 STRALCIO IMPIANTI ELETTRICI_aprile 2014_V01R01*

Studio DGG – Architetto Germano De Gaspari
via Germania 16/14 – 35010 Vigonza (PD) – tel.049/0991068 fax049/0991070 – e.mail degaspari@studiodgg.it

Collaboratore *arch. Enrico Maria Gambo*

n.	data	oggetto revisione	red.	approv.	firma
3					
2					
1					

La proprietà di questo disegno è riservata ai termini di legge con divieto di riproduzione o di renderlo comunque noto a terzi